




Elektrotermia sp. z o.o.
ul. Mackiewicza 5, 31-214 Kraków
tel +48 (12)514 75 22, 415 75 23, fax: +48 (12) 415 42 40
Zakład produkcyjny: ul. Fabryczna 10, 32-005 Niepołomice
tel./fax +48 (12) 281 37 81, 281 00 11
<http://www.elektrotermia.com.pl>

elektrotermia sp. z o.o.

IO-20/2012

Instrukcja doboru elementów grzejnych rurkowych w nagrzewnicach powietrznych

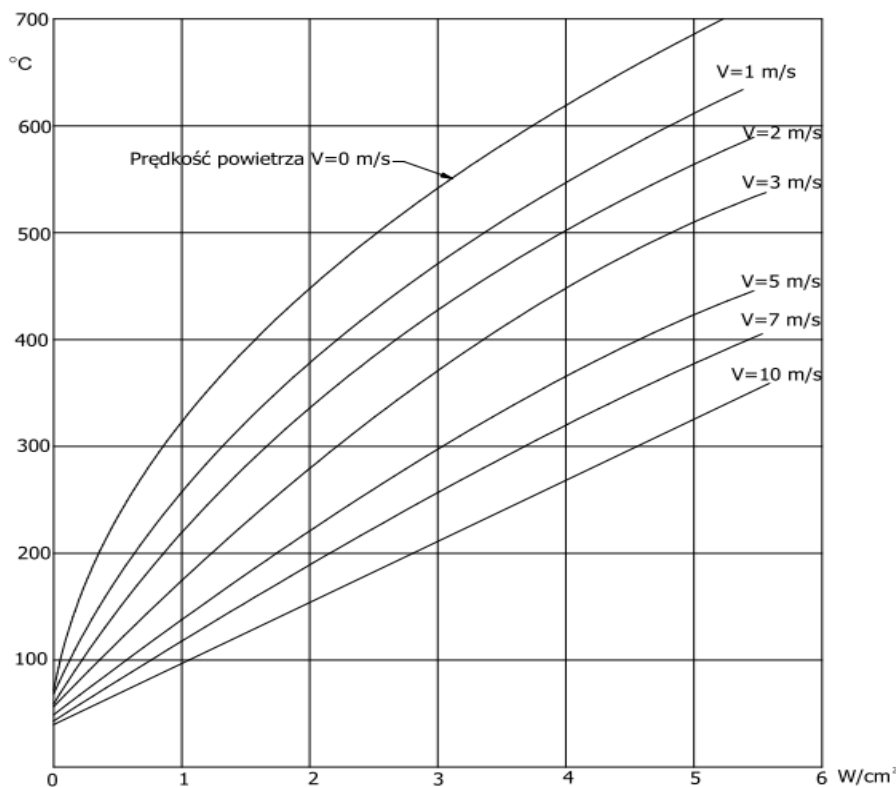

Wykres temperatur na powierzchni strefy czynnej płaszczka metalowego, w funkcji obciążenia powierzchniowego o średnicy zewnętrznej 8,5 mm, oddającego ciepło swobodnie we wszystkich kierunkach w spokojnym powietrzu / $v=0$ m/s/ o temperaturze 20 st C i w powietrzu opływającym go, również o temperaturze 20 st C.

Opracowano na podstawie BN-77/4980-02

Producent udziela gwarancji 12 miesięcy od daty sprzedaży grzałek po warunkiem, że zainstalowano je zgodnie z przeznaczeniem.

Maksymalne obciążenie powierzchniowe dla grzałek rurkowych pracujących w powietrzu bez radiatora nie powinno być wyższe niż 4 W/cm²